


Technologia uzdatniania wody – widok 1–1

1:50

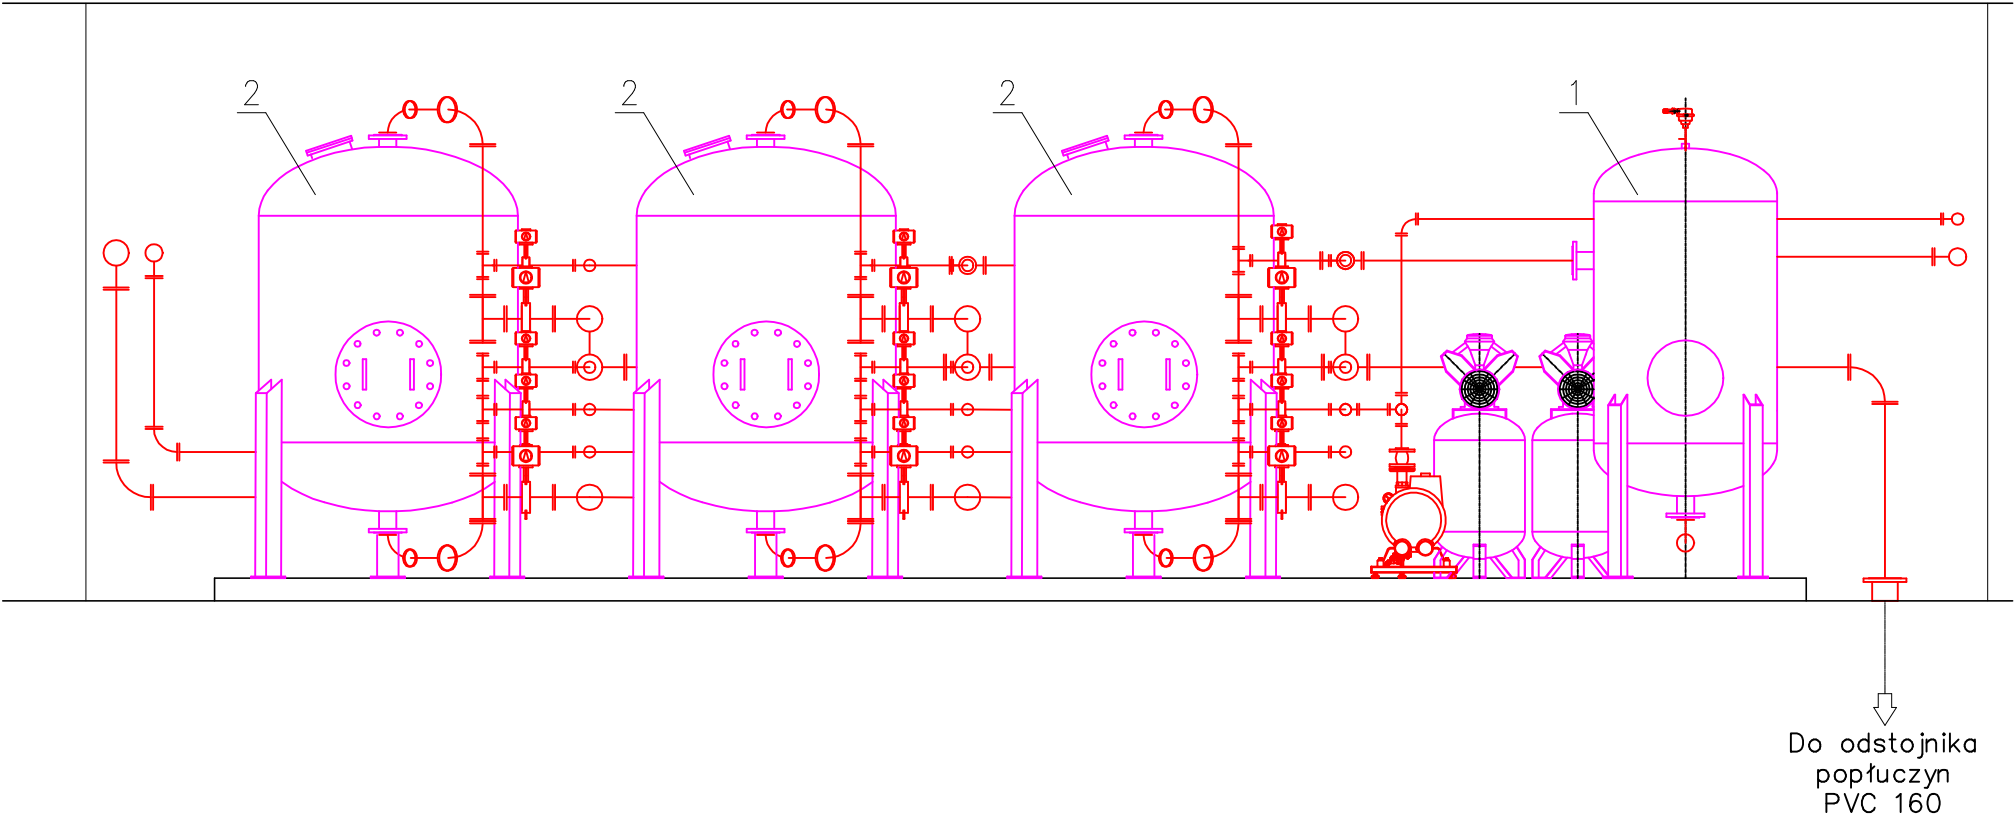

- 1 Zestaw aeracji AIC800
- 2 Zestaw filtracyjny FIC/107/6156 odżelazianie

Orurowanie i kształtki – stal nierdzewna AISI 304
Kształtki wg norm DIN: 2605, 2615, 2616, 2642 (PN10)

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczty ul. Bolesława Chrobrego 1 tel. 503-153-643	ROZBUDOWA INSTALACJI UZDATNIANIA WODY W JANKOWIE, GM. CZERWONKA		Nr rys. T-2
	Przedmiot rysunku: Technologia uzdatniania wody - widok 1-1		skala: 1:50
	Inwestor: Gmina Czerwonka, 06-232 Czerwonka Włościańska 38		data: 15.09.2020
	Stanowisko	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:
	Projektant	mgr inż. Adam Wardęcki	WAM/0046/PWOS/06
	Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Baran	WAM/0035/POOS/14
	Asystent projektanta	inż. Katarzyna Myślińska	-